


Bs CKII Tr n Văn Thành -

I. Đ t v n đ :

Ch n th ng ni u qu n đ n ch u sau ph u thu t b nh lí ph khoa ít g p nh ng là bi n ch ng khá nguy hi m gây ra h u qu nghiêm tr ng. Đi u tr nh ng t n th ng này tr c đây ch y u là ph u thu t m kinh đi n, m t s tr ng h p đi u tr b ng ph u thu t n i soi xuyên p phúc m c [1,2,5]. Chúng tôi trình bày tr ng h p t n th ng ni u qu n phát hi n s m sau c t t cung đ c đi u tr thành công hoàn toàn b ng n i soi ni u qu n ng c dòng k t h p laser holmium.

II. Trình bày ca lâm sàng:

BN H th D..., n 43 tu i. Vào vi n ngày 7/9/2022. PARA 2002. Ti n s m l y thai. Tăng s n n i m c t cung đi n hình, bi n ch ng ra máu âm đ o, th n trái teo kém ch c năng. Ch đ nh m l y thai đ ng b ng c t t cung đ l i hai bu ng tr ng. H u ph u c t t cung ngày th ba đau hông l ng, th n ph i n c đ II, Ure –creatinine sau PT c t t cung 9,5 mmol/l và 495 µmol/l, thi u ni u. Ch p CTscan h ni u có thu c c n quang: hình nh t c ni u qu n đ n ch u đ n sát thành bàng quang. Chúng tôi đ n l u th n ra da c p c u t m th i b ng sonde pigtail s 8 fr gi i quy t tình tr ng t c c p. B nh nhân đ c h i ch n lên k ho ch đi u tr : u tiên n i soi ni u qu n ng c dòng: t c ni u qu n cách l ni u qu n kho ng 2-3cm. Hình nh màu xanh đ i niêm m c ni u qu n ngay vòng th t nghi do ch khâu. Dùng laser c t niêm m c ni u qu n đ l vòng ch tiêu ch m, c t đ t hoàn toàn, nong ni u qu n b ng ng soi đ vòng ch bung ra t i đa tránh x h p v sau, đánh giá ni u qu n v trí t n th ng t i máu t t. Ki m tra kh u kính ni u qu n t ng t v trí bình th ng, đ t 2 sonde JJ s 7 fr. H u ph u lâm sàng h t đau qu n th n, ure- creatine tr v bình th ng sau hai ngày: ure –creatinine: 2,8 mmol/l – 78,2 µmol/l. Xu t vi n sau 7 ngày.

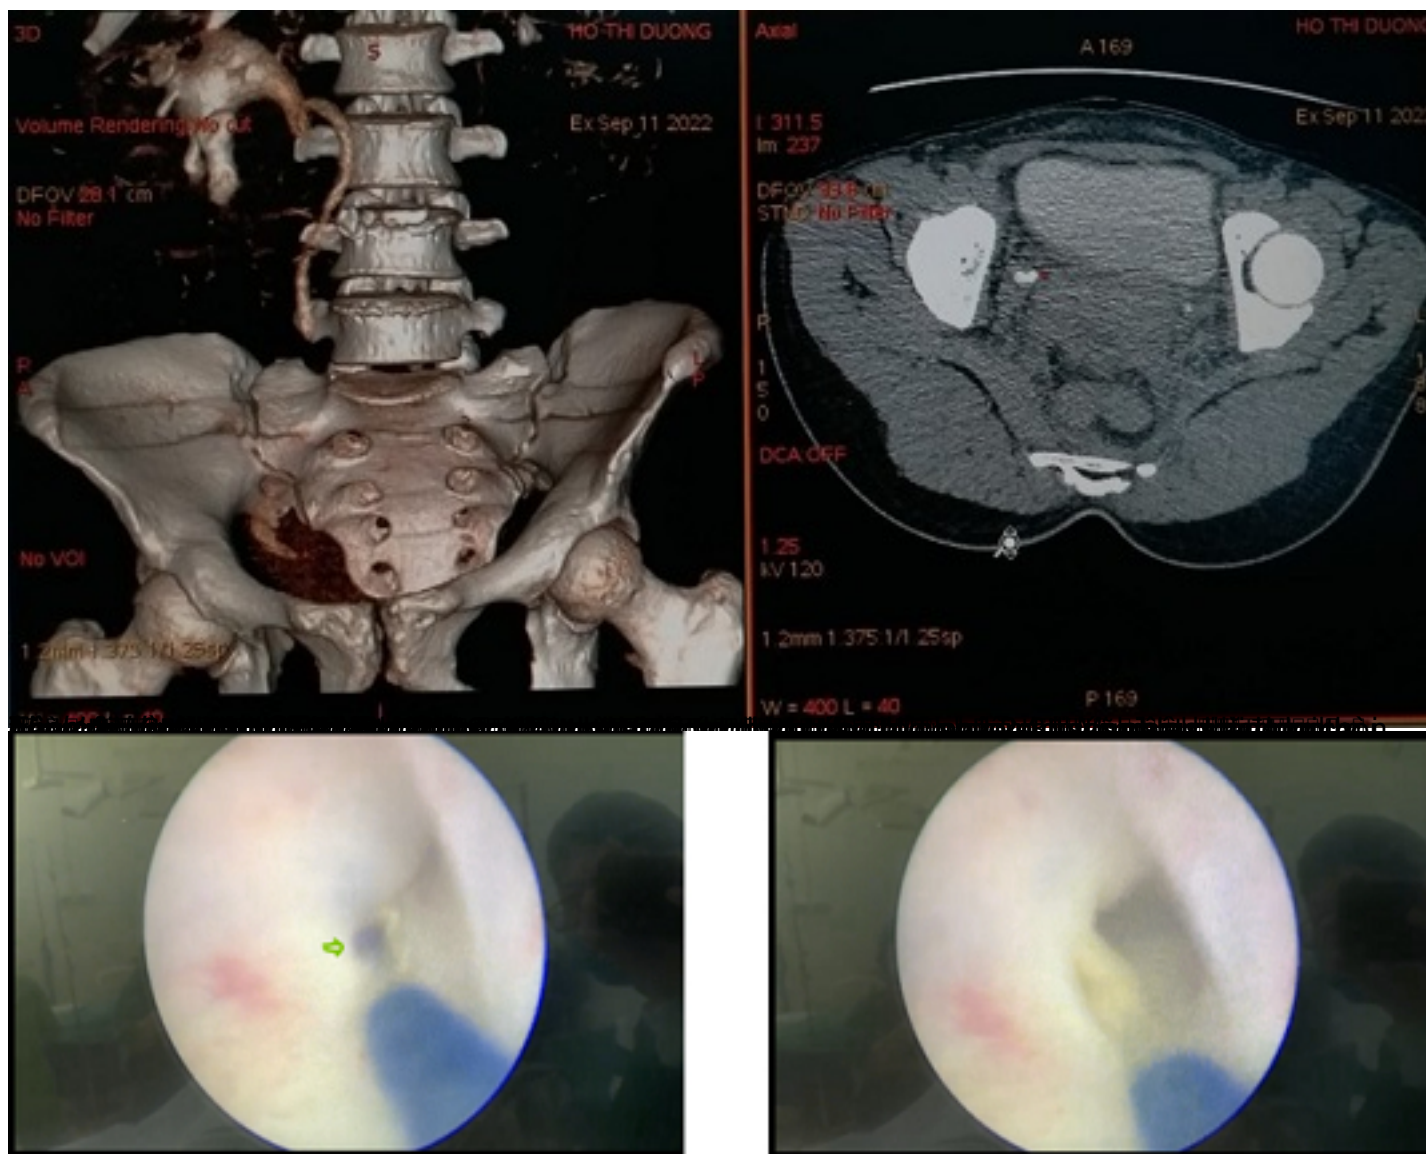

Hình 2: Trước khi cắt vòng chi: mũi tên xanh

Hình 3: Sau khi cắt vòng chi

Viết bài biên tập viên
Th b y, 01 Tháng 10 2022 11:11 - L n c p nh t cu i Th hai, 03 Tháng 10 2022 10:50